


Schnellbericht Elbe

Beprobung vom 02. Dezember 2024

Elbelängsschnitt 2024

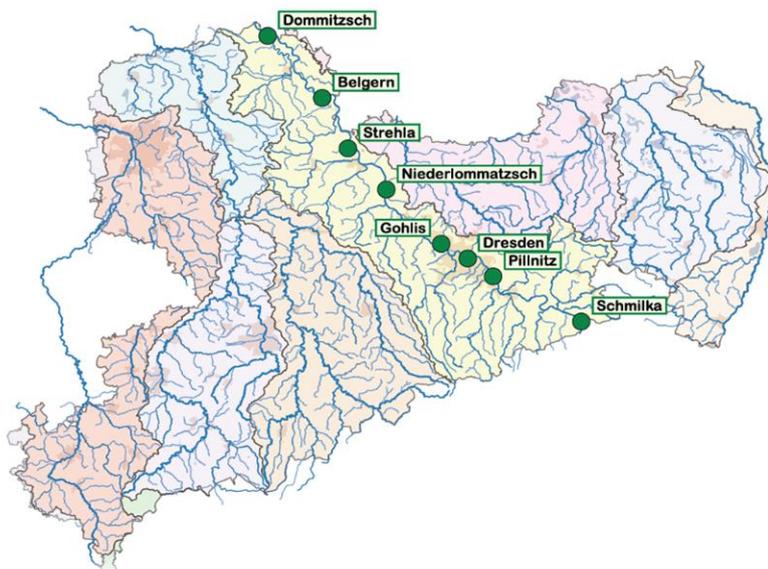

Im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wird der sächsische Abschnitt der Elbe monatlich durch die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) beprobt und untersucht. Für ausgewählte Werte, die für eine erste Charakterisierung des Gewässerzustandes von Bedeutung sind, werden die Informationen zeitnah zur Probenahme zum Schnellbericht zusammengestellt. Es wird darauf verwiesen, dass es sich bei dieser Vorab-Information um vorläufige nicht geprüfte Daten handelt.

Unter [Messtationen Gewässergüte - Wasser - sachsen.de](https://www.sachsen.de/messtationen-gewaesserguete-wasser) sind darüber hinaus aktuelle Beschaffenheitsdaten von den Gewässergütemessstationen der Elbe einsehbar.

Bearbeiter: Katrin Burkhardt, Graphiken Frank Büttner BfUL

Abteilung/Referat: 4 / 44

E-Mail: Katrin.Burkhardt@smekul.sachsen.de

Telefon: 0351 8928-4404

Redaktionsschluss: 13.12.2024

Internet: [Berichte und Bewertungen zu Gewässerbiologie und -chemie im Freistaat Sachsen - Wasser - sachsen.de](https://www.sachsen.de/berichte-und-bewertungen-zu-gewaesserbiologie-und-chemie-im-freistaat-sachsen-wasser)

Ausgewählte Untersuchungsergebnisse

Untersuchungsergebnisse der Beprobung vom 02.12.2024

Sauerstoff bildet die Lebensgrundlage für viele Organismen und wirkt sich im Gewässer maßgeblich auf die aquatische Lebensgemeinschaft aus. Die Konzentration an gelöstem Sauerstoff ist jeweils das Ergebnis sauerstoffzehrender und sauerstoffliefernder Prozesse in Abhängigkeit von Temperatur und Lichtverhältnissen sowie Wasserstand und Fließdynamik. Geringe Sauerstoffkonzentrationen weisen auf Zehrungsvorgänge durch Stoffe hin, die entweder eingeleitet wurden oder im Gewässer selbst als Sekundärbelastung (z. B. absterbende Wasserpflanzen und Algen) entstanden sind. Liegt der Sauerstoffgehalt unter 3 mg/l kann es insbesondere für die Fische bedenklich werden.

In Abbildung 1 werden die aktuellen Mittelwerte (MW) des Sauerstoffgehalts der einzelnen Messstellen (links- und rechtselbig) den Mittelwerten der Messungen des Vorjahres 2023 gegenüber gestellt.

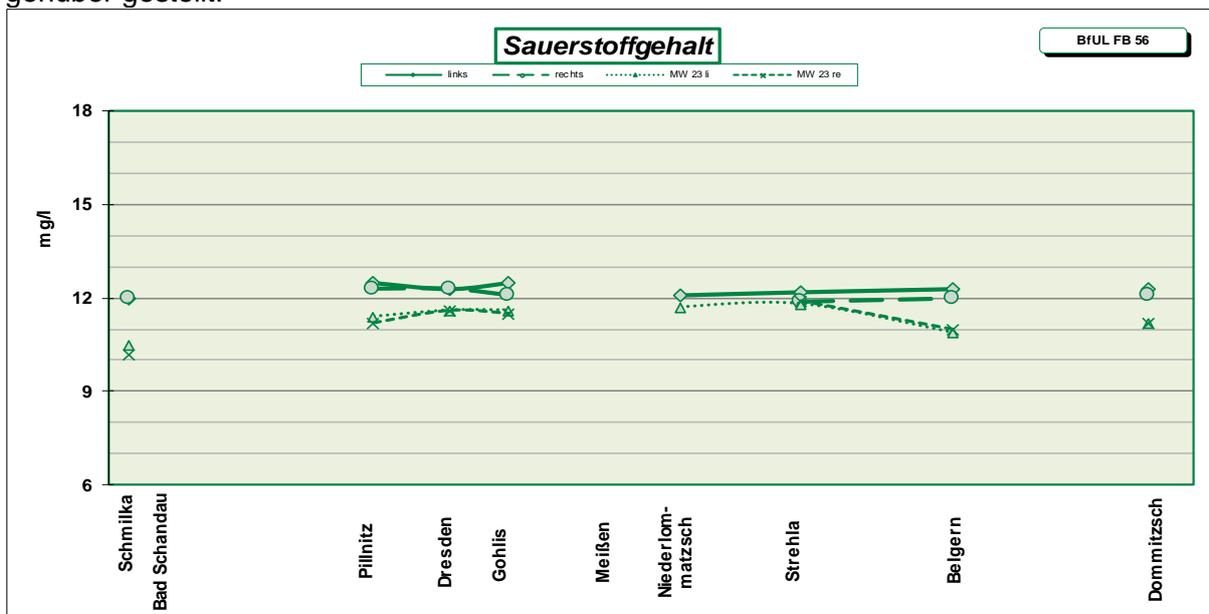


Abb. 1: Mittelwerte des Sauerstoffgehalts in mg/l aus den Messungen Dezember 2024 (links, rechts) und Dezember 2023 (MW 23 li, re)

Durch Bestimmung der elektrischen **Leitfähigkeit** ist es möglich, relativ schnell eine Aussage über den Gesamtgehalt an gelösten Salzen (Kationen und Anionen) zu erhalten. Pflanzen reagieren empfindlich auf Salz, während sich das Artenspektrum an Fließgewässerorganismen an entsprechende Gegebenheiten anpasst. Gewässer mit guter Wasserqualität weisen eine Leitfähigkeit unter 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ auf. Überschreitet die Leitfähigkeit einen Wert von 1500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sind negative Auswirkungen auf Flora und Fauna des Gewässers nicht auszuschließen.

In Abbildung 2 werden die aktuellen Mittelwerte der Leitfähigkeit aus den einzelnen Messstellen (links- und rechtselbig) im Vergleich zu denen des Vorjahres 2023 dargestellt.

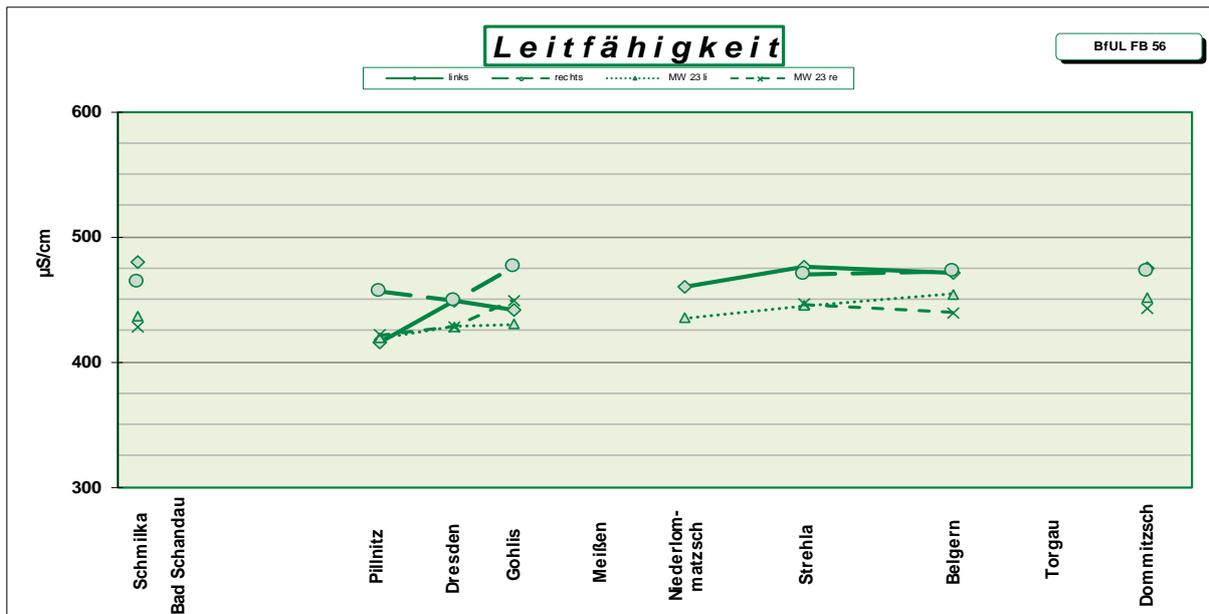


Abb. 2: Mittelwerte der Leitfähigkeit in $\mu\text{S}/\text{cm}$ aus den Messungen Dezember 2024 (links, rechts) und Dezember 2023 (MW 23 li, re)

Der **pH-Wert** kennzeichnet den neutralen, sauren oder basischen Zustands des Gewässers. Er beeinflusst zahlreiche chemische und biochemische Vorgänge und sollte im Gewässer durchschnittlich einen Wert zwischen 6,5 und 8,5 haben. Länger anhaltende Überschreitungen können, ebenso wie kurzzeitige starke Schwankungen, zur Hemmung von Stoffwechselprozessen, zur Artenverminderung bei tierischen und pflanzlichen Organismen oder zur Minderung des Selbstreinigungspotentials des Gewässers führen. Anstiege über den pH-Wert 9 sind durch die gesteigerte Primärproduktion, verbunden mit der Verschiebung des Carbonatgleichgewichtes im Frühjahr und nicht durch Einleiter bedingt. In Abbildung 3 werden die aktuellen Mittelwerte des pH-Wertes der einzelnen Messstellen (links- und rechtselbig) mit den Mittelwerten der Messungen im Vorjahr 2023 verglichen.

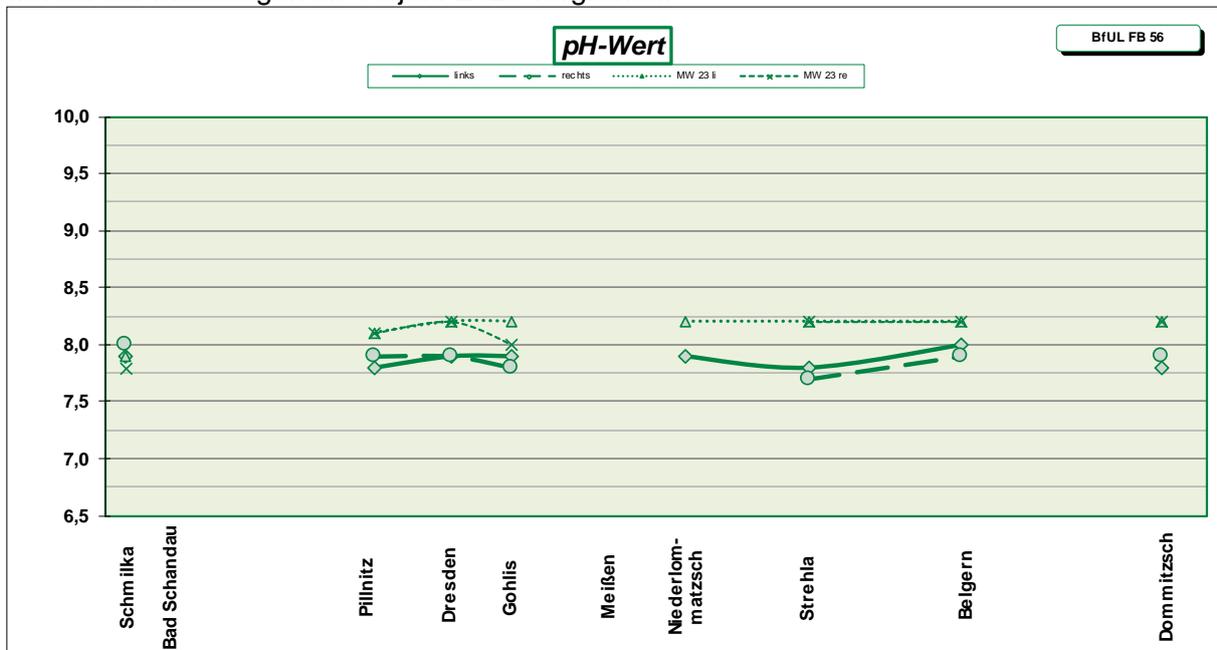


Abb. 3: Mittelwerte der pH-Werte aus den Messungen Dezember 2024 (links, rechts) und Dezember 2023 (MW 23 li, re)

Der **TOC** (Total Organic Carbon) dient der summarischen Erfassung der organischen Substanzen. Organische Substanzen in aquatischen Systemen sind z. B. Organismen, abgestorbenes biologisches Material, Stoffwechselprodukte und Produkte aus Zersetzungs- und Umwandlungsprozessen sowie Auswaschungen von Böden. Hohe Konzentrationen können neben den Nährstoffgehalten maßgeblich die Sauerstoffverhältnisse im Gewässer beeinflussen. Für den TOC wird eine Jahresdurchschnittskonzentrationen von 7 mg/l angestrebt. In Abbildung 4 werden die aktuellen Mittelwerte des TOC mit den Mittelwerten der Messungen des Vorjahres 2023 verglichen.

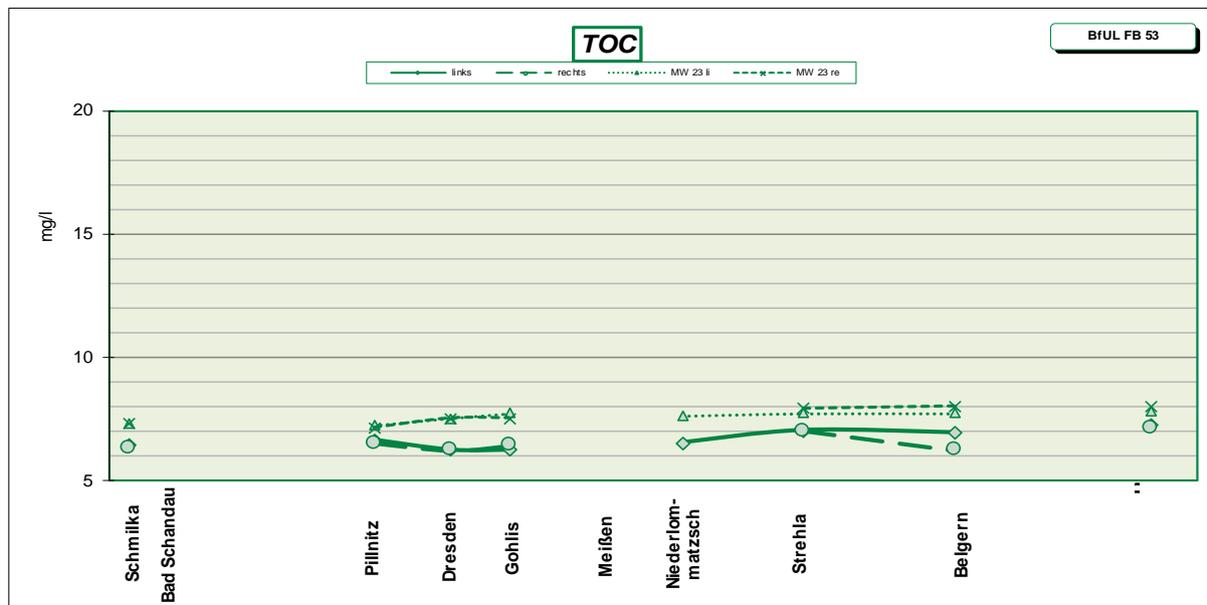


Abb. 4: Mittelwerte des TOC in mg/l aus den Messungen Dezember 2024 (links, rechts) und Dezember 2023 (MW 23 li, re)

Weiterhin werden **Salz- und Nährstoffgehalte** zur Charakterisierung der Gewässer erfasst.

Erhöhte, nicht geogen bedingte **Chlorid-** und **Sulfatgehalte** gelten als Verschmutzungsindikatoren und sollten daher jeweils unter einer Konzentrationen von < 100 mg/l liegen.

Stickstoff(N)- und **Phosphor(P)** Verbindungen sind die wichtigsten Nährstoffe in Fließgewässern. Ein Überangebot von Nährstoffen kann unter bestimmten Randbedingungen zur Eutrophierung der Gewässer führen. Zu den analytisch erfassbaren Stickstoffverbindungen gehören unter anderem **Nitratstickstoff (NO₃-N)**, **Ammoniumstickstoff (NH₄-N)** und **Nitritstickstoff (NO₂-N)**. Mit dem Parameter **NH₄-N** wird der stark fischtoxische Ammoniak mit erfasst. Bei steigendem pH-Wert und steigender Temperatur verschiebt sich das Gleichgewicht zugunsten des Ammoniaks. Für NH₄-N wird im Jahresmittel ein Wert von 0,3 mg/l angestrebt. Werte > 2 mg/l für NH₄-N werden als Warnhinweis betrachtet. Auch **NO₂-N** muss sich aufgrund seiner stark fischtoxischen Wirkung auf niedrigem Niveau befinden.

In abwasserbelasteten Gewässern ist der Gesamtphosphatgehalt deutlich erhöht, wobei **ortho-Phosphat (o-PO₄-P)** vorherrscht. Der ortho-Phosphat-Phosphor (o-PO₄-P) Gehalt sollte daher im Jahresmittel nicht über 0,07 mg/l liegen.

In Tabelle 1 sind die Werte der aktuellen Messungen aufgeführt.

Tabelle 1: Darstellung der durchschnittlichen Salz- und Nährstoffgehalte im Elbelängsschnitt vom Dezember 2024

Messstelle	Chlorid (mg/l)		Sulfat (mg/l)		o-PO ₄ -P (mg/l)		NO ₃ -N (mg/l)		NO ₂ -N (mg/l)		NH ₄ -N (mg/l)	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Schmilka	35	34	61	60	0,07	0,06	3,1	3,0	0,023	0,023	0,09	0,10
Pillnitz	31	33	54	60	0,06	0,07	3,1	3,2	0,016	0,018	0,07	0,06
Dresden	32	32	57	57	0,06	0,06	3,1	3,1	0,022	0,022	0,06	0,06
Gohlis	33	36	58	60	0,06	0,08	3,4	3,5	0,017	0,019	0,05	0,07
Niederlommatsch	34	---	60	---	0,07	---	3,2	---	0,016	---	0,04	---
Strehla	36	37	65	62	0,08	0,08	3,5	3,4	0,018	0,017	0,07	0,05
Belgern	36	35	62	61	0,07	0,08	3,4	3,3	0,013	0,013	0,04	0,04
Torgau	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dommitzsch	36	36	63	63	0,08	0,08	3,4	3,4	0,013	0,013	0,04	0,04

(*) Brückenstellen -Mitte

(-) keine Probenahme

Zusammenfassung

Die Auswertung der Elbebeobachtung vom 02. Dezember 2024 zeigt keine Auffälligkeiten.